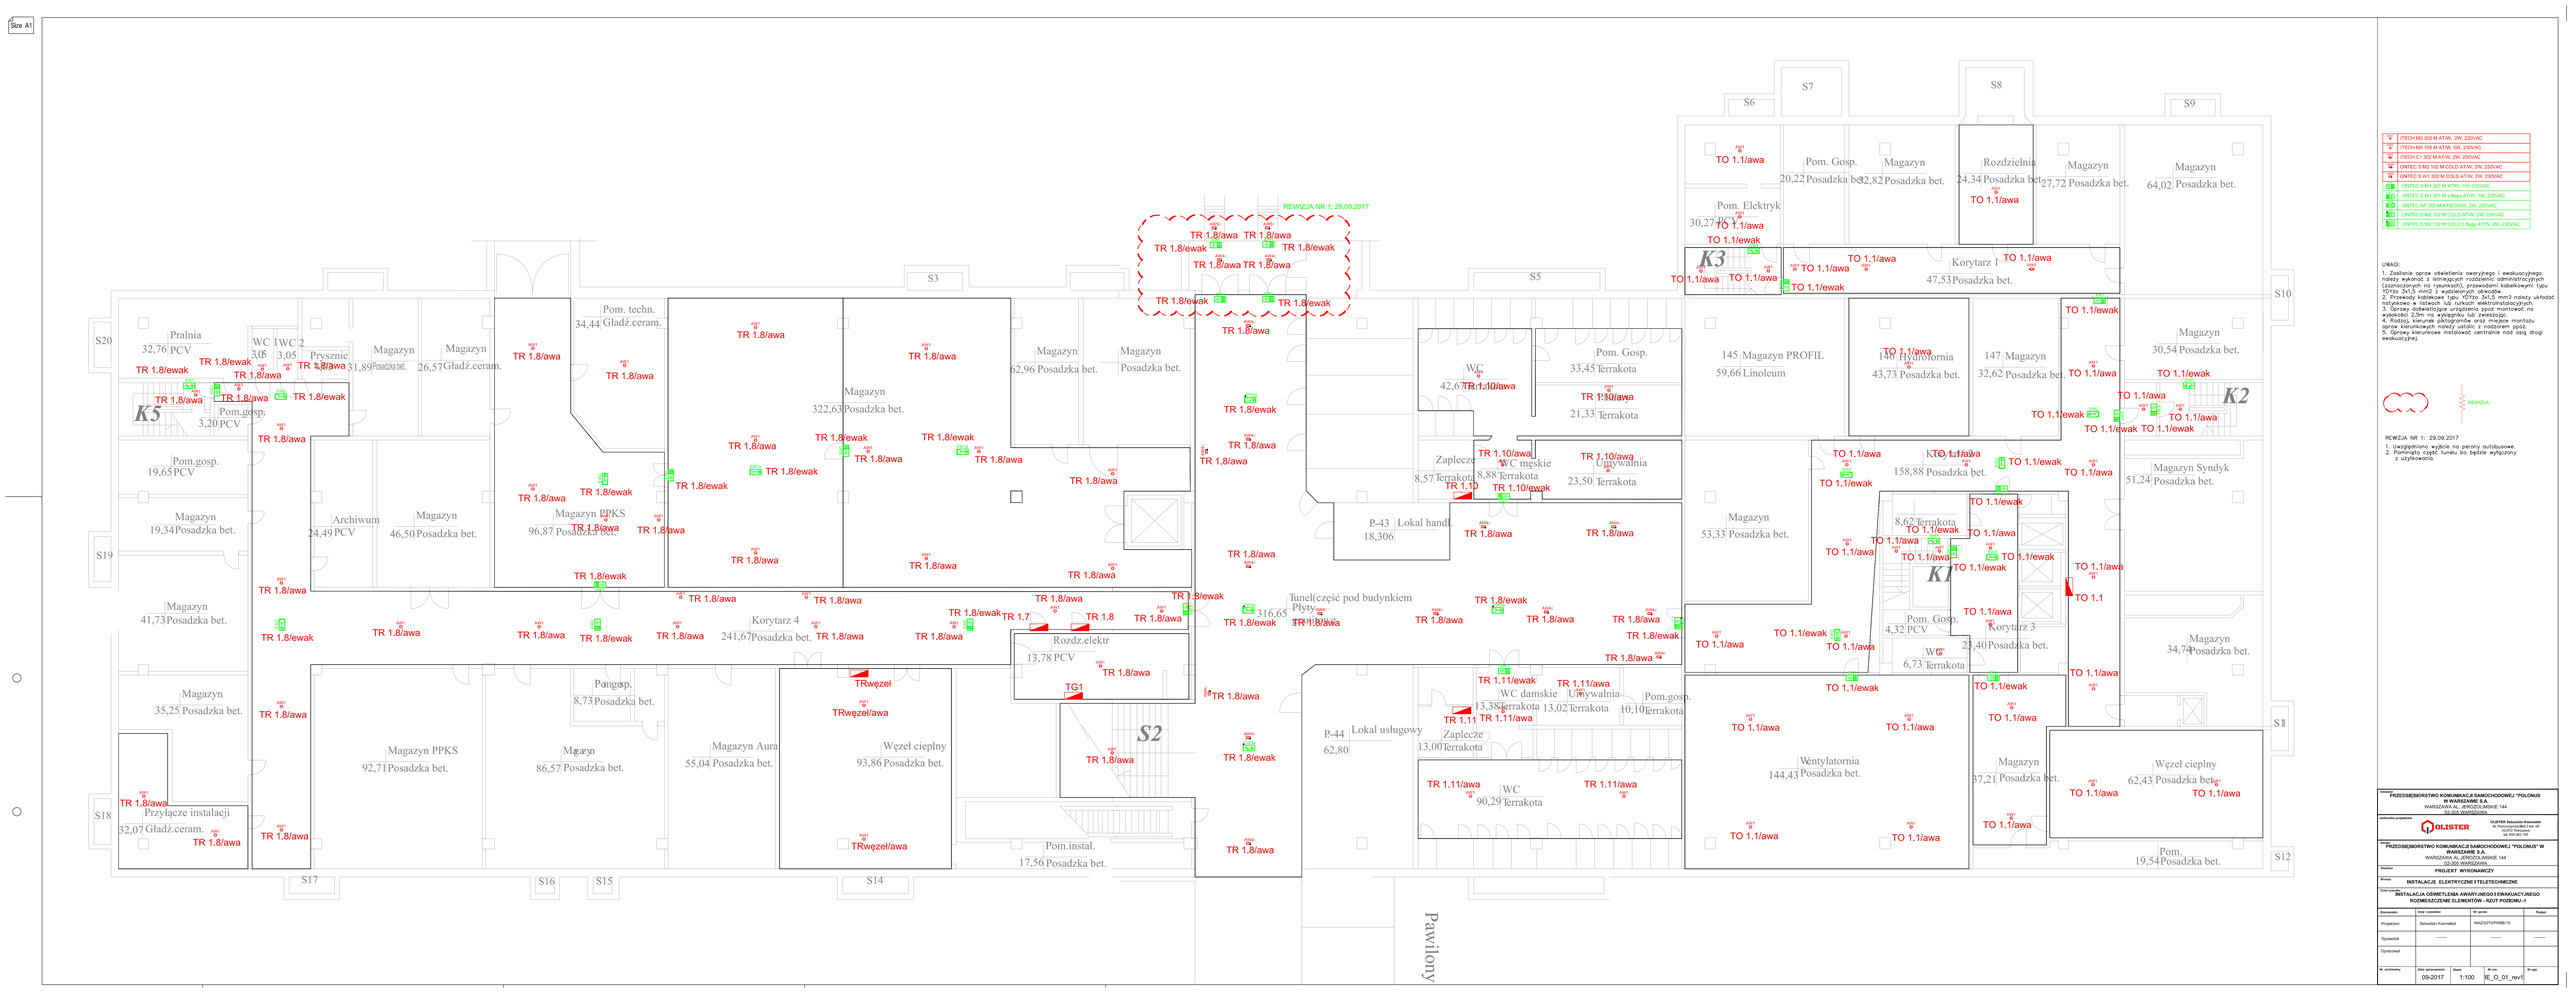
Size A1
REWIZJA NR 1: 29.09.2017
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
S3
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S2
K5
K3
K2
K1
Pralnia 32,76 PCV
WC 3,05
WC 2 3,05
Prysznic 3,05
Magazyn 31,89 Posadzka bet.
Magazyn 26,57 Gładź.ceram.
Pom. techn. 34,44 Gładź.ceram.
Pom.gosp. 3,20 PCV
Pom.gosp. 19,65 PCV
Magazyn 19,34 Posadzka bet.
Archiwum 24,49 PCV
Magazyn 46,50 Posadzka bet.
Magazyn PPKS 96,87 Posadzka bet.
Magazyn 322,63 Posadzka bet.
Magazyn 62,96 Posadzka bet.
Magazyn Posadzka bet.
Magazyn 41,73 Posadzka bet.
Magazyn 35,25 Posadzka bet.
Przyłącze instalacji 32,07 Gładź.ceram.
Pom.gosp. 8,73 Posadzka bet.
Magazyn PPKS 92,71 Posadzka bet.
Magazyn 86,57 Posadzka bet.
Magazyn Aura 55,04 Posadzka bet.
Węzeł cieplny 93,86 Posadzka bet.
Pom.instal. 17,56 Posadzka bet.
Korytarz 4 241,67 Posadzka bet.
Rozdz.elektr 13,78 PCV
Tunel(część pod budynkiem Płyty 316,65 Posadzka bet.
TRwęzeł
TRwęzeł/awa
TG1
TR 1.7
TR 1.8
P-43 Lokal handl. 18,306
WC 42,67 Terrakota
Pom. Gosp. 33,45 Terrakota
Pom. Gosp. 21,33 Terrakota
Zaplecze 8,57 Terrakota
WC męskie 8,88 Terrakota
Umywalnia 23,50 Terrakota
P-44 Lokal usługowy 62,80
WC damskie 13,38 Terrakota
Umywalnia 13,02 Terrakota
Pom.gosp. 10,10 Terrakota
Zaplecze 13,00 Terrakota
WC 90,29 Terrakota
145 Magazyn PROFIL 59,66 Linoleum
Pom. Elektryk 30,27 PCV
Pom. Gosp. 20,22 Posadzka bet.
Magazyn 32,82 Posadzka bet.
Rozdzielnia 24,34 Posadzka bet.
Magazyn 27,72 Posadzka bet.
Magazyn 64,02 Posadzka bet.
Korytarz 1 47,53 Posadzka bet.
146 Wentylatornia 43,73 Posadzka bet.
147 Magazyn 32,62 Posadzka bet.
Magazyn 30,54 Posadzka bet.
Magazyn 53,33 Posadzka bet.
Wentylatornia 144,43 Posadzka bet.
Magazyn Syndyk 51,24 Posadzka bet.
Magazyn 34,74 Posadzka bet.
Korytarz 3 23,40 Posadzka bet.
Pom. Gosp. 4,32 PCV
WC 6,73 Terrakota
Węzeł cieplny 62,43 Posadzka bet.
Pom. 19,54 Posadzka bet.
Pawilony
TR 1.8/awa
TR 1.8/ewak
TO 1.1/awa
TO 1.1/ewak
TO 1.1
TR 1.10/awa
TR 1.10/ewak
TR 1.11/awa
TR 1.11/ewak
REWIZJA NR 1: 29.09.2017
1. Uwzględniono wyjście na perony autobusowe.
2. Pominięto część tunelu bo będzie wyłączony z użytkowania.
ITECH M2 302 M ATW, 2W, 230VAC
ITECH M5 105 M ATW, 5W, 230VAC
ITECH C1 302 M ATW, 2W, 230VAC
ONTEC B M2 102 M COLD ATW, 2W, 230VAC
ONTEC B W1 303 M COLD ATW, 2W, 230VAC
ONTEC B M1 301 M ATW, 1W, 230VAC
ONTEC B M1 301 M z flagą ATW, 1W, 230VAC
ONTEC AP 302 MATECOW, 2W, 230VAC
ONTEC B M2 102 M COLD ATW, 2W, 230VAC
ONTEC B M2 102 M COLD z flagą ATW, 2W, 230VAC
UWAGI:
1. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonać z istniejących rozdzielnic administracyjnych (zaznaczonych na rysunkach), przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5 mm2 z wydzielonych obwodów.
2. Przewody kablowe typu YDYżo 3x1,5 mm2 należy układać natynkowo w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych.
3. Oprawy oświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m od poziomu posadzki.
4. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
5. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
REWIZJA
REWIZJA NR 1: 29.09.2017
1. Uwzględniono wyjście na perony autobusowe.
2. Pominięto część tunelu bo będzie wyłączony z użytkowania.
Zamawiający
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE S.A.
WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 144
02-305 WARSZAWA
Jednostka projektowa
DLISTER Sebastian Kosmalski
ul. Paszyńskiego/BIELTA 18
31-481 KRAKÓW
tel. 606 861 165
Wykonawca
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Tytuł rysunku
INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW - RZUT POZIOMU -1
Opracowanie | Imię i nazwisko | Nr uprawn. | Podpis
Projektant | Sebastian Kosmalski | MAZ/0270/PWBE/15 |
Sprawdził | ——— | ——— | ———
Opracował | ——— | ——— | ———
Nr archiwalny | Data opracowania: 09-2017 | Skala: 1:100 | Nr rys: IE_O_01_rev1 | Nr tek: